

<p style="text-align: center;"><b>REGLES DE SECURITE DE LA SALLE POLYVALENTE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LA COMMUNE DE LA HOGUETTE</b></p>
---

Madame, Monsieur,

Vous venez de louer la salle polyvalente de la Hoguette, il est impératif que vous en connaissiez les éléments de sécurité qu'elle contient.

- A) Une surveillance incendie automatique :
- B) Des commandes manuelles,
- C) Procédure de réarmement de la centrale de surveillance,
- D) Présence d'extincteurs,
- E) Présence d'un plan d'évacuation,
- F) Présence d'un défibrillateur cardiaque
- G) Présence d'un téléphone avec les numéros de secours.

**A) Une surveillance incendie automatique :**

Une surveillance incendie (les détecteurs) est située entre le plafond et la toiture, les détecteurs surveillent ce que vous ne voyez pas et en cas de problème, ils envoient l'information au coffret situé auprès de la scène. Deux sirènes (une dans la salle, l'autre dans le couloir des toilettes). Ces sirènes retentiront alors pendant 5 minutes, pour les personnes malentendantes, une lampe à éclats située dans les toilettes handicapés les avertira du danger.

**B) Les coffrets de déclenchement d'alarme à commande manuelle :**


Situés à proximité des portes, ces coffrets permettent à une personne de déclencher l'alarme si un incendie venait à se déclarer dans les zones visibles non couvertes par la surveillance automatique. Attention, ces commandes ont un accrochage mécanique, pour effacer cette action l'utilisation d'une clé sera nécessaire (**clé plastique sur trousseau qui vous a été remis**). Pour cela, il suffira d'introduire en totalité cette clé dans l'orifice situé à gauche sous le boîtier, le déverrouillage s'effectuera par le retrait de la clé.

**C) Procédure de réarmement de la centrale de surveillance :**


La sirène retentit et un ou des voyants rouges sont allumés

- S'il s'agit d'une fausse alarme :


- Acquitez le processus d'alarme en composant le code 2222 et en appuyant dans les 5 secondes qui suivent sur la touche « ACQUITTEMENT PROCESSUS »  
L'alarme générale ne sera alors pas déclenchée.

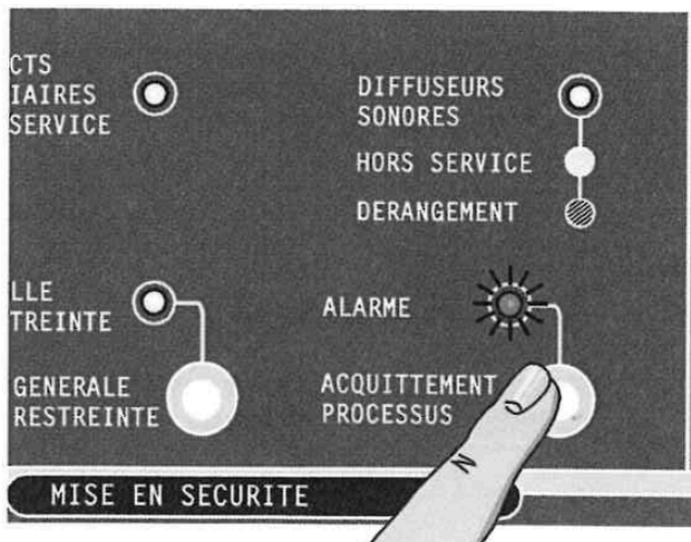

- Le cas échéant, remédiez à l'incident en procédant au réarmement des déclencheurs manuels.

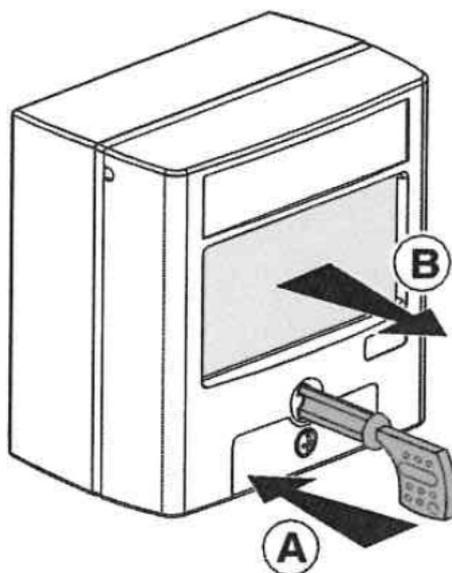


- Enfin, procédez au réarmement de l'ECS/CMSI : composez le code 2222 et appuyez dans les 5 secondes qui suivent sur la touche « REARMEMENT ».

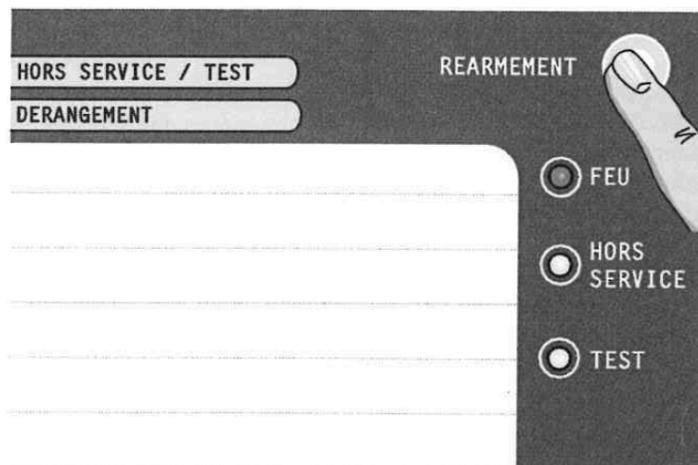

Le voyant rouge « feu » de la partie « détection » de l'ECS/CMSI et le (ou les) voyant(s) rouge(s) de la zone concernée s'éteint (s'éteignent)

- S'il s'agit d'un incendie :
  - Appuyez sur la touche évacuation générale plus de 3 secondes

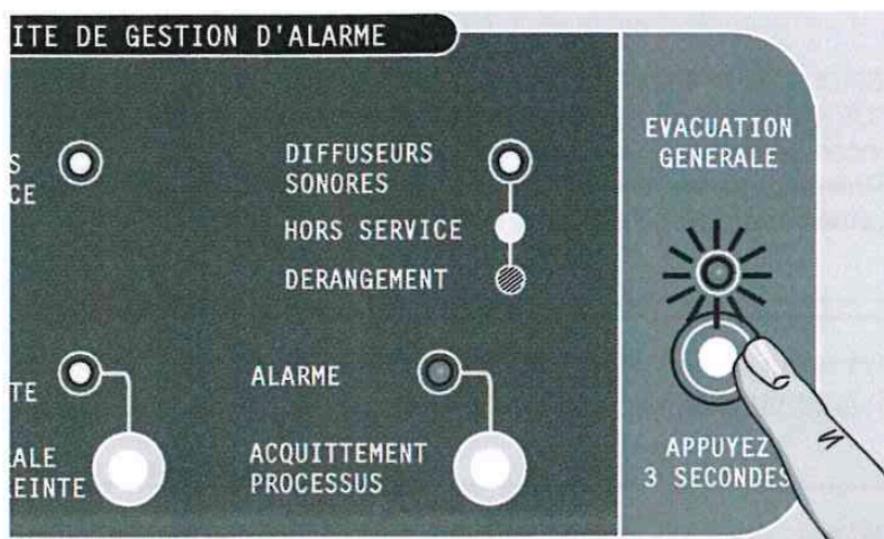

- Faites prévenir les secours et évacuez l'établissement.

#### D) Présence d'extincteurs,

Vous trouverez 4 extincteurs dans la salle polyvalente de marque SAFE.

En cas de besoin : Retirez la goupille de sécurité. Testez le dispositif en pressant la poignée d'éjection. Saisissez l'extincteur de façon à ce qu'il soit parallèle à la base du feu. Enfin, pressez la gâchette de l'extincteur pour éjecter l'agent extincteur en visant la base du feu.



**E) Présence d'un plan d'évacuation :**

- Hall d'accueil : à droite de la porte d'entrée
- Salle : au fond de la salle à gauche



**F) Présence d'un défibrillateur cardiaque**

Situé à l'extérieur de la salle polyvalente, côté parking terrain de foot, ce défibrillateur est mis à disposition. Ce défibrillateur est entièrement automatique, à sa mise sous tension, il donne les instructions d'utilisation. Les électrodes utiles au choc électrique se trouvent dans la trousse.



### G) Présence d'un téléphone

Une ligne téléphonique est mise à disposition aux usagers de la salle dont voici le numéro : **02 31 90 09 20**. Vous trouverez le téléphone dans la cuisine.



### Rappel des numéros d'urgence



**L'utilisation de tous ces appareils engage la responsabilité de ceux qui les utilisent,  
vous êtes responsables des dégradations de vos enfants.**

La Mairie,

Le loueur de la salle

Date :

M. Mme :

Signature